(Baugebiet)
(Versickerungsversuch)
Sch11
DPL7

371026-x
D 300,09
(Referenzpunkt
GPS Vermessung)

(Baugebiet)
RKS26
DPL6

371023A
D 304,34
(Referenzpunkt
GPS Vermessung)

(Baugebiet)
RKS25
DPL5

371024
D 303,87
(Referenzpunkt
GPS Vermessung)

(Versickerungsversuch)
(Baugebiet)
Sch11

OK Gelände

0,00	2	U, s, x, graubraun, A (Wegbefestigung)
0,40		
1,20	3	Löl, braun, q
1,60		T, u, fs, graugrün, q
2,40		U, t, fs, braun, q

(Baugebiet)
DPL7
OK Gelände

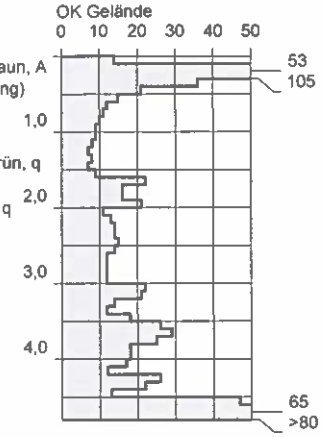

(Baugebiet)
RKS26

21/4670		0,00	Schwarzdecke: 1cm DS, 10cm TS, schwarzgrau, A
0,11 WG 0,60	2		
21/4671	3	0,11 0,60	G, s, u, t, grau, A
1,50	4	1,50	Lö, Fe/Mn-Ausfällungen, braun, q
21/4672 2,50		2,50	T, u*, fs', g', grau, graubraun, q
21/4673 5,00	5	5,00	Sst+Tst, gelb-braun, ku

(Baugebiet)
DPL6
301,38m NHN

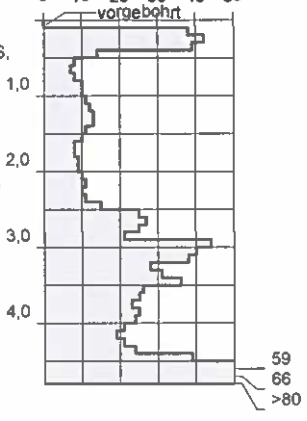

(Baugebiet)
RKS25
304,33m NHN

WG 0,45	1	0,00	Mu, g*, <1% Ziegel, dkl braun, A
21/4667 WG 0,90	2	0,45	U, s, t, <1% Ziegel, braun, A (bei 0,7--0,9m Mu, alt)
21/4668 2,00		0,90 2,00	Lö, hellbraun, q
	3		U, t*, s, g, braun, q (90% KV)
21/4669 4,10		4,10	
	5	4,55	U, t, s, grau, q Tst, grau, ku
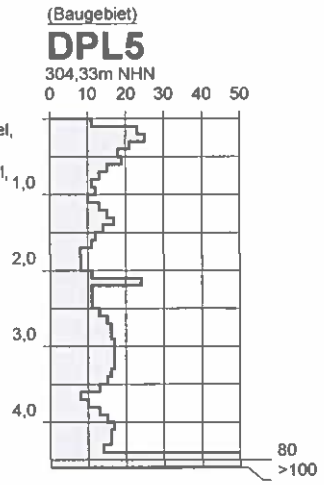
(Baugebiet)
DPL5
304,33m NHN